

Změnový list č. 26 (ZL)

ZL č./verze:	26
Datum předložení ZL:	13.11.2024
Smlouva o dílo (SoD) č.:	2022/OMP/0620
Ze dne:	22.04.2022
Stavba:	Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice
Název změny:	úprava rozsahu ZTI + ÚT
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Soubor množství drobných úprav ZTI a ÚT z období 25.01.2023-10.05.2024. Jednotlivé drobné úpravy jsou rozepsány v příloze č.09	
Popis změny:	
'Přípočet drobných položek ZTI a ÚT. Přípočet VRN. Změna dle ZZVZ § 222, odstavec 5	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
SO 02.4.2 Vytápění SO 02.4.5 - ZTI VON - VRN+ON	
Přílohy:	
ZL26 Příloha č.01 - Vyčíslení změny doplnění počtu hydrantů do VV - půdorysy PBR s vyznačením hydrantů ZL26 Příloha č.02 - D.1.3.b.2_Olsiny-1.PP ZL26 Příloha č.03 - D.1.3.b.3_Olsiny-1.NP ZL26 Příloha č.04 - D.1.3.b.4_Olsiny-2.NP ZL26 Příloha č.05 - D.1.3.b.5_Olsiny-3.NP ZL26 Příloha č.06 - D.1.3.b.6_Olsiny-4.NP KD 92 bod 92/6 stoupačka hydrantu ZL26 Příloha č.07 -240424_KD_92 ZL 26 Příloha č.08 - IK SUB ZTI ZL 26 Příloha č.09 - Popis úprav ZL	

Vyjádření projektanta ke změně (GP/AD):

Vyjádření dozoru ke změně (TDI/TDS):

Vyjádření objednatele ke změně (INV):

Časový dopad oproti původnímu řešení:	Bez dopadu	
	s dopadem:	0 dní
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	- 20 872,34 Kč
	Přípočet:	299 368,28 Kč
	Celkem:	278 495,94 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Bc. Jakub Brzoň	9.12.24		
	Ing. Magda Nováková	9.12.24		
Za TDI:	Ing. René Poruba	5.12.24		
Za GP/AD:		5.12.24		
Za zhotovitele:		11.12.24		
		11.12.24		



Projekt: Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice

Objednatel: Městská část Praha 10

Zhotovitel: „ZŠ Strašnice – OHLA ŽS & SYNER“

Název dokumentu: Změnový list č. 26

Změnový list (ZL)

Změna vyvolaná / požadovaná: Zhotovitelem / Objednatelem	Číslo změnového listu: 26
Profese / konstrukce: ZTI, ÚT	Datum vydání: 13.11.2024
Stavební objekt: SO 02.4.2 Vytápění SO 02.4.5 - ZTI VON - VRN+ON	Název změny: úprava rozsahu ZTI + ÚT

Popis změny:	Důvod změny a identifikace původce změny
Obecný popis změn položek: Přípočet drobných položek ZTI a ÚT. Přípočet VRN.	Soubor množství drobných úprav ZTI a ÚT z období 25.01.2023-10.05.2024. Jednotlivé drobné úpravy jsou rozepsány v příloze č.09

Odpočet - 20 872,34 Kč
Přípočet 299 368,28 Kč

Cena změny celkem (bez DPH): 278 495,94 Kč

Dopady do HMG: NE Popis: 0 dní

SCHVÁLENÍ ZMĚNY K REALIZACI

Podpis zástupce ZHOTOVITEL:	Podpis zástupce OBJEDNATELE:
Datum a podpis: 5.12.24	Datum a podpis: 9.12.24 Bc. Jakub Brz
Datum a podpis: 1.12.24	Datum a podpis: 9.12.24 Ing. Magda N
Podpis zástupce GP/AD:	Podpis zástupce TDI:
Datum a podpis: 5.12.24	Datum a podpis: 5.12.24 Ing. René Por

Přílohy:

ZL26 Příloha č.01 - Vyčíslení změny

doplnění počtu hydrantů do VV - půdorysy PBR s vyznačením hydrantů

ZL26 Příloha č.02 - D.1.3.b.2_Olsiny-1.PP

ZL26 Příloha č.03 - D.1.3.b.3_Olsiny-1.NP

ZL26 Příloha č.04 - D.1.3.b.4_Olsiny-2.NP

ZL26 Příloha č.05 - D.1.3.b.5_Olsiny-3.NP

ZL26 Příloha č.06 - D.1.3.b.6_Olsiny-4.NP

KD 92 bod 92/6 stoupačka hydrantu

ZL26 Příloha č.07 -240424_KD_92

ZL 26 Příloha č.08 - IK SUB ZTI

ZL 26 Příloha č.09 - Popis úprav ZL



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

26 úprava rozsahu ZTI + ÚT

Místo:

Datum: 13.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

278 495,94

PSV - Práce a dodávky PSV	259 653,55
SO 02.4.2 - Vytápění	118 034,79
721 - Zdravotechnika vnitřní kanalizace	24 977,48
722 - Zdravotechnika vnitřní vodovod	75 811,65
725 - Zdravotechnika zařizovací předměty	40 829,63
VRN - Vedlejší a ostatní náklady	18 842,39
VRN3 - Zařízení staveniště	5 725,67
VRN4 - Inženýrská činnost	11 365,45
VRN9 - Ostatní náklady	1 751,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

26 úprava rozsahu ZTI + ÚT

Místo:

Datum: 13.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:


PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							278 495,94	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				259 653,55	
D	SO 02.4.2		Vytápění				118 034,79	
106	K	722240122	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20	kus	16,000	309,81	4 956,96	SoD SO 02.4.2
	VV		Osazení dodatečných kulových kohoutů pod stoupačky		16,000			
102	K	722240R01	Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 15	kus	4,000	339,15	1 356,60	SoD SO 02.4.2
	VV		Osazení dodatečných kulových kohoutů pod stoupačky		4,000			
108	K	722240124	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 32	kus	8,000	499,36	3 994,88	SoD SO 02.4.2
	VV		Osazení dodatečných kulových kohoutů pod stoupačky		8,000			
109	K	722240125	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 40	kus	6,000	769,62	4 617,72	SoD SO 02.4.2
	VV		Osazení dodatečných kulových kohoutů pod stoupačky		6,000			
107	K	722240123	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25	kus	8,000	372,22	2 977,76	SoD SO 02.4.2
	VV		Osazení dodatečných kulových kohoutů pod stoupačky		4,000			
	VV		Přípojka UT pro VZT		4,000			
	VV		Součet		8,000			
49	K	Pol39	vypouštěcí kohout DN15	ks	19,000	325,63	6 186,97	SoD SO 02.4.2
	VV		Osazení dodatečných kulových kohoutů pod stoupačky					
	VV		Cenová nabídka subdodavatele 267,60 Kč bez DPH/kus					
	VV		Cena položky=cena subdodavatele+15% ...					
	VV		267,60*1,15=307,74 Kč bez DPH		19,000			
26_07	K	HZS2222	Topenář odborný	hod	112,000	581,00	65 072,00	CS URS 2024 II
	VV		Úprava potrubí UT - kolize s VZT		56,000			
	VV		Řezání potrubí pro osazení kulových a vypouštěcích kohoutů		16,000			
	VV		Práce na provedení přípojky UT pro VZT		20,000			
	VV		Práce spojené s osazením regulačního UT uzlu VZT 11.01, m.č.323a		8,000			
	VV		Posun radiátorů do dodatečně vytvořených nik - 2ks radiátoru		12,000			
	VV		Součet		112,000			
59	K	Pol53	DN 15 - TI 40mm	m	-2,000	630,37	-1 260,74	SoD SO 02.4.2
	VV		Přípojka UT pro VZT		-2,000			
62	K	Pol56	DN 20 - TI 50mm	m	-24,000	817,15	-19 611,60	SoD SO 02.4.2
	VV		Stoupačka č. 14 změna dimenze DN20 na DN25 od 1.PP do 3.NP		-24,000			
65	K	Pol59	DN 25 - TI 50mm	m	26,000	868,76	22 587,76	SoD SO 02.4.2
	VV		Přípojka UT pro VZT		2,000			
	VV		Stoupačka č. 14 změna dimenze DN20 na DN25 od 1.PP do 3.NP		24,000			
146	K	Pol137	napuštění otopného systému	soub	1,000	27 156,48	27 156,48	SoD SO 02.4.2
	VV		doplnění regulačního uzlu UT pro VZT - napuštění avypuštění systému					
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				24 977,48	
40	M	28611622	čistící kus kanalizace plastové KG DN 200 s 6 šrouby	kus	1,000	1 718,35	1 718,35	SoD SO 02.4.5
	VV		1 ks čistící kus nad rámec PD - požadavek TDI		1,000			
46	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	12,000	717,30	8 607,60	SoD SO 02.4.5
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174025					
	VV		Napojení výlevků ve 2.NP a 3.NP - stoupačka HT DN100		12,000			
26_08	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	12,000	412,00	4 944,00	CS URS 2024 II
	VV		Nová trasa kanalizace v 1.PP KG DN100		6,000			
	VV		Nová trasa kanalizace v 1.PP KG DN100 m.č.0.43		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					Součet 12,000			
26_09	K	HZS2211	Instalátor	hod	10,000	528,00	5 280,00	CS URS 2024 II
VV					Úprava výšky kanalizace pro lednice v místnosti č. 0.37, 0.38			
VV					10 10,000			
VV					Součet 10,000			
26_10	K	individuální položka	Kamerová zkouška stávající kameninové přípojky DN150-DN200	soubor	1,000	4 157,25	4 157,25	IK
VV					Cenová nabídka subdodavatele 3615 Kč bez DPH			
VV					Cena položky=cena subdodavatele+15% ... 3615*1,15=4157,25 Kč bez DPH			
68	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,770	152,70	270,28	SoD SO 02.4.5
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998721202			
D 722					Zdravotechnika - vnitřní vodovod 75 811,65			
26_11	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm	m	69,000	24,20	1 669,80	CS URS 2024 II
VV					Změna dimenze potrubí - instalační kolektro v 1.PP pod východním křídlem z důvodu nových dřezů v místnosti 3.20			
VV					"demontáž potrubí DN20" 69 69,000			
75	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	86,000	566,34	48 705,24	SoD SO 02.4.5
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722174024			
VV					Změna dimenze potrubí - instalační kolektro v 1.PP pod východním křídlem z důvodu nových dřezů v místnosti 3.20			
VV					69 69,000			
VV					Žhotovení odbočky a nové přípojky vody pro místnost č. 0.34			
VV					17 17,000			
VV					Součet 86,000			
112	K	722250R01	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarové stálou hadicí celoplošový D 19 zapuštěný	soubor	2,000	10 671,88	21 343,76	SoD SO 02.4.5
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722174024			
VV					Doplnění hydrantů - dle PD celkem 12 kusů, ve VV vykázano 10 kusů			
VV					2 2,000			
69	K	722140104	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním Ø 28/1,2	m	3,000	1 079,78	3 239,34	SoD SO 02.4.5
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722140104			
VV					Stoupačka H3 ze 3.NP do 4.NP k hydrantu			
VV					3 3,000			
196	K	722290823	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demonovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,019	2 679,28	50,91	SoD SO 02.4.5
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722290823			
121	K	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,070	750,09	802,60	SoD SO 02.4.5
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998722202			
D 725					Zdravotechnika - zařizovací předměty 40 829,63			
26_12	K	725111351	Zařízení záchodů splachovače automatické pro tlakovou vodu z rozvodu	soubor	7,000	5 820,00	40 740,00	CS URS 2024 II
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722140104			
VV					Doplnění oddáleného splachování pro WC invalidi			
VV					7 7,000			
157	K	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,220	407,40	89,63	SoD SO 02.4.5
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998725202			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady				18 842,39	
D	VRN3		Zařízení staveniště				5 725,67	
7	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	Kč	1,000	5 725,67	5 725,67	SoD
	W		veškeré náklady zařízení staveniště a provozu při výstavbě					
	W		1,0		1,000			
	W		Součet		1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				11 365,45	
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	11 365,45	11 365,45	SoD
	P		Poznámka k položce: inženýrská činnost dodavatele včetně zajištění všech dokladů pro kolaudaci stavby, plán BOZP na staveništi, plán a harmonogram výstavby					
D	VRN9		Ostatní náklady				1 751,27	
13	K	09100300	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	Kč	1,000	1 751,27	1 751,27	SoD
	P		Poznámka k položce: Například náklady související s pracemi na památkovém objektu - účast restaurátorů a specialistů na stavbě, koordinace prací					

Tabulka místností


Číslo	Název	Plocha m ²
0.01	CHODBA	35,48
0.02	MLÁ TĚLOVÝNA	72,73
0.03	KLADOVNA	24,88
0.04	TĚLOVÝNA	133,12
0.05	CHODBA	43,7
0.06	WC INV.	8,71
0.07	WC MUŽ	4,09
0.08	WC ŽENY	4,23
0.09	CHODBA	13,77
0.10	SKLODSTVÍ	7,8
0.11	SKLEP	5,85
0.12	SATNA 1	15,82
0.13	SPRCHA 1	6,2
0.14	SATNA VYUŽITÍ	5,77
0.15	SATNA 2	18,09
0.16	SPRCHA 2	5,15
0.20	SKLODSTVÍ	8,39
0.21	CHODBA	18,1
0.22a	SKLAD ODBĚRY	11,53
0.22b	SKLAD ODBĚRY	9,65
0.23	VÝVĚNIK	10,33
0.24	SKLAD	4,75
0.25	SKLAD	4,59
0.26	SKLAD	14,42
0.27	SKLAD	7,28
0.31	SKLAD	4,01
0.32	SKLAD	4,01
0.33	CHODBA	13,78
0.34	SATNA MUŽ	8,32
0.35	CHODBA	7,87
0.36	CHODBA	8,14
0.37	CHODBA	4,4
0.38	CHODBA	4,87
0.39	SKLAD	8,8
0.40	SKLAD	8,07
0.41	SKLAD	58,95
0.42	BYTÍ PROVOZ	11,41
0.43	PŘÍPRAVA MASA	14,78
0.44	VZT KODOR	3,73
0.45	SATNA - DENÍ MÍSTNOST	14,08
0.46	SKLAD	22,22
0.47	SKLAD	3,14
0.48	WC	3,14
0.49	CHODBA	3,13
0.50	KLADOVNA	1,79
0.51	SKLODSTVÍ - KENOVY	21,7
0.52	SKLAD	13,99
0.53	SKLAD	18,72
0.54	CHODBA	5,87
0.55	ROZVOVNA	10,98
0.56	VÝTAH	4,03
0.57	VÝTAH	3,12
0.58	VÝTAH	3,12
0.59	VÝTAH	3,12
0.60	VÝTAH	3,12
0.61	VÝTAH	3,12
0.62	VÝTAH	3,12
0.63	VÝTAH	3,12
0.64	VÝTAH	3,12
0.65	VÝTAH	3,12
0.66	VÝTAH	3,12
0.67	VÝTAH	3,12
0.68	VÝTAH	3,12
0.69	VÝTAH	3,12
0.70	VÝTAH	3,12
0.71	VÝTAH	3,12
0.72	VÝTAH	3,12
0.73	VÝTAH	3,12
0.74	VÝTAH	3,12
0.75	VÝTAH	3,12
0.76	VÝTAH	3,12
0.77	VÝTAH	3,12
0.78	VÝTAH	3,12
0.79	VÝTAH	3,12
0.80	VÝTAH	3,12
0.81	VÝTAH	3,12
0.82	VÝTAH	3,12
0.83	VÝTAH	3,12
0.84	VÝTAH	3,12
0.85	VÝTAH	3,12
0.86	VÝTAH	3,12
0.87	VÝTAH	3,12
0.88	VÝTAH	3,12
0.89	VÝTAH	3,12
0.90	VÝTAH	3,12
0.91	VÝTAH	3,12
0.92	VÝTAH	3,12
0.93	VÝTAH	3,12
0.94	VÝTAH	3,12
0.95	VÝTAH	3,12
0.96	VÝTAH	3,12
0.97	VÝTAH	3,12
0.98	VÝTAH	3,12
0.99	VÝTAH	3,12
1.00	VÝTAH	3,12

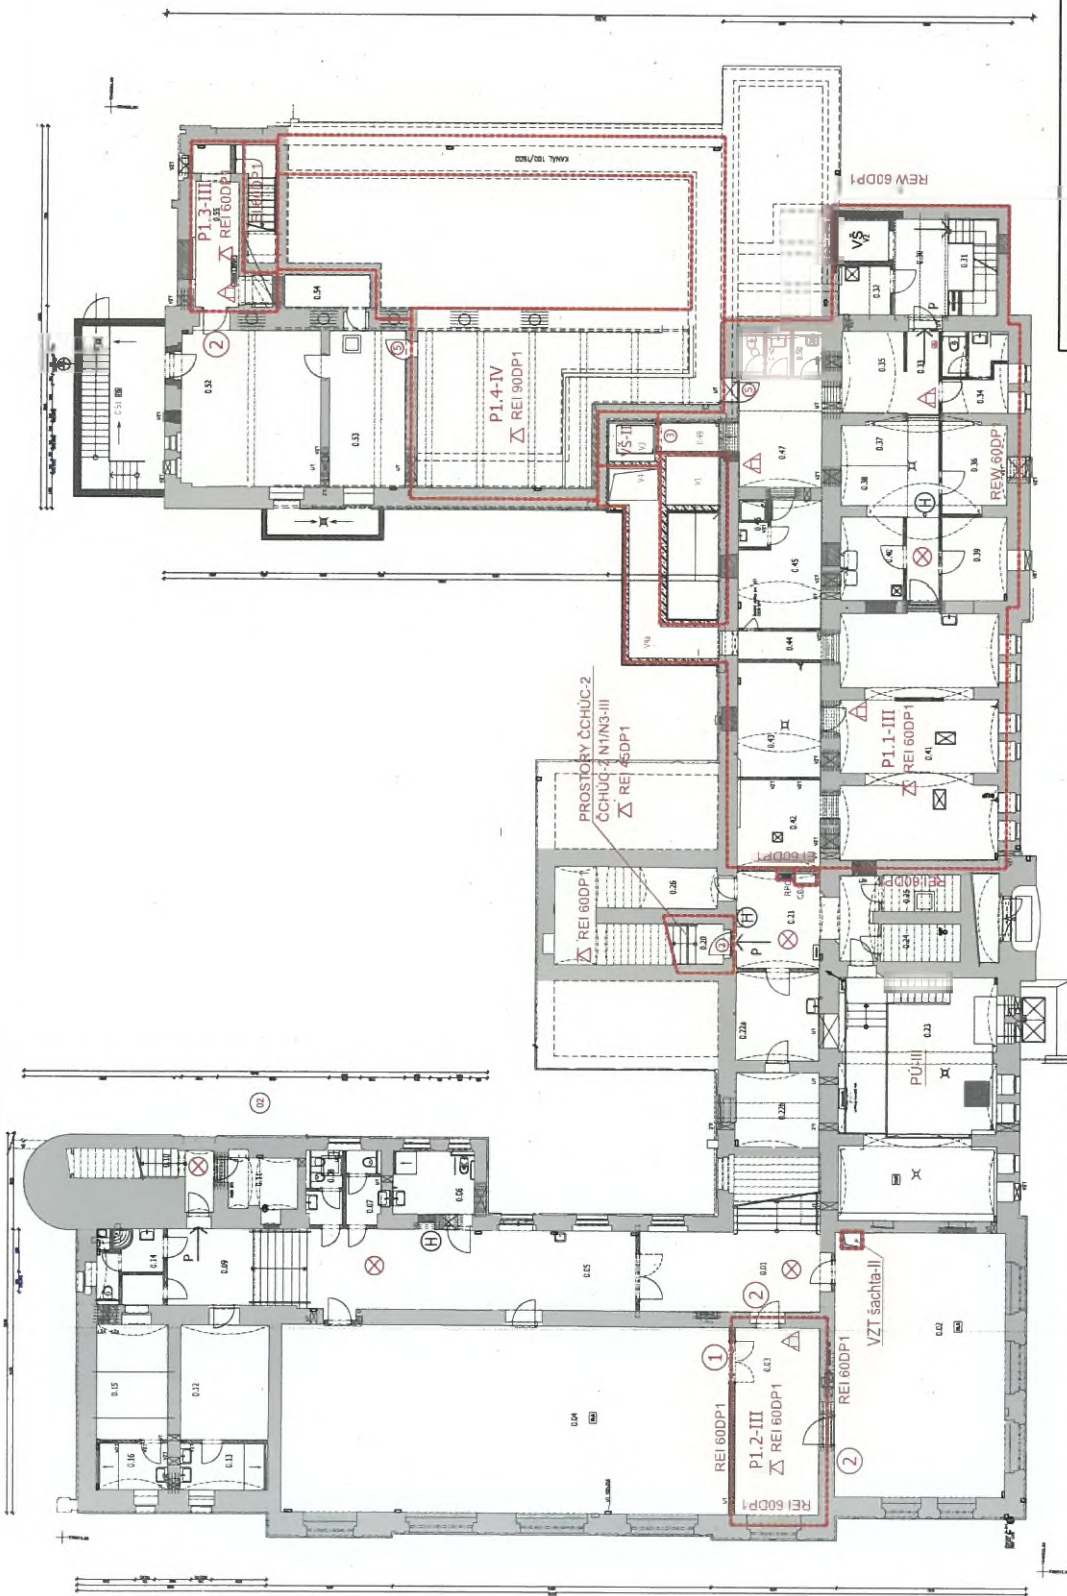

Číslo EPS BUDOVY UMÍSTĚNA VE VŠECH PROSTORÁCH S POŽÁRNÍM RIZIKEM
EVAKUAČNÍ ROZHLAS BUDE UMÍSTĚN VE VŠECH PROSTORÁCH KDE SE MOHOU VYKYSŤOVAT OSOBY

LEGENDA PO:	POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE	POŽÁRNÍ ODOLNOST STĚN	POŽÁRNÍ ODOLNOST PÍČNÍKŮ	POŽÁRNÍ ODOLNOST OK	POŽÁRNÍ ODOLNOST VÝSTUPNÍ VZDÁLENOSTI	POŽÁRNÍ ODOLNOST VÝSTUPNÍ VZDÁLENOSTI	POŽÁRNÍ ODOLNOST VÝSTUPNÍ VZDÁLENOSTI	POŽÁRNÍ ODOLNOST VÝSTUPNÍ VZDÁLENOSTI	POŽÁRNÍ ODOLNOST VÝSTUPNÍ VZDÁLENOSTI
REI 45DP1	REI 45DP1	REI 45DP1	REI 45DP1	REI 45DP1	REI 45DP1	REI 45DP1	REI 45DP1	REI 45DP1	REI 45DP1
REI 60DP1	REI 60DP1	REI 60DP1	REI 60DP1	REI 60DP1	REI 60DP1	REI 60DP1	REI 60DP1	REI 60DP1	REI 60DP1
REI 90DP1	REI 90DP1	REI 90DP1	REI 90DP1	REI 90DP1	REI 90DP1	REI 90DP1	REI 90DP1	REI 90DP1	REI 90DP1
REI 120DP1	REI 120DP1	REI 120DP1	REI 120DP1	REI 120DP1	REI 120DP1	REI 120DP1	REI 120DP1	REI 120DP1	REI 120DP1
REI 150DP1	REI 150DP1	REI 150DP1	REI 150DP1	REI 150DP1	REI 150DP1	REI 150DP1	REI 150DP1	REI 150DP1	REI 150DP1
REI 180DP1	REI 180DP1	REI 180DP1	REI 180DP1	REI 180DP1	REI 180DP1	REI 180DP1	REI 180DP1	REI 180DP1	REI 180DP1
REI 240DP1	REI 240DP1	REI 240DP1	REI 240DP1	REI 240DP1	REI 240DP1	REI 240DP1	REI 240DP1	REI 240DP1	REI 240DP1
REI 300DP1	REI 300DP1	REI 300DP1	REI 300DP1	REI 300DP1	REI 300DP1	REI 300DP1	REI 300DP1	REI 300DP1	REI 300DP1
REI 360DP1	REI 360DP1	REI 360DP1	REI 360DP1	REI 360DP1	REI 360DP1	REI 360DP1	REI 360DP1	REI 360DP1	REI 360DP1
REI 480DP1	REI 480DP1	REI 480DP1	REI 480DP1	REI 480DP1	REI 480DP1	REI 480DP1	REI 480DP1	REI 480DP1	REI 480DP1
REI 600DP1	REI 600DP1	REI 600DP1	REI 600DP1	REI 600DP1	REI 600DP1	REI 600DP1	REI 600DP1	REI 600DP1	REI 600DP1

INVESTOR:	MČ Praha 10, Vršovická 68, 101 38, Praha 10	DATUM:	06/2023
MÍSTO STAVBY:	k.ú. STRAŠNICE	STUPEŇ PD:	DSP
VEDOUcí PROJEKTU:	par. 1/1	FORMÁT:	A3
ZODP. PROJEKTANT:		MÉRITKO:	1:200
KRESLIL:		ČÁST:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ
AKCE:	Rekonstrukce objektu č.p. 200 KÚ Strašnice, na základní školu	OBSAH VÝKRESU:	
		PŮDORYS 1.PP	
		ČÍS. VÝKR.:	D.1.3.1

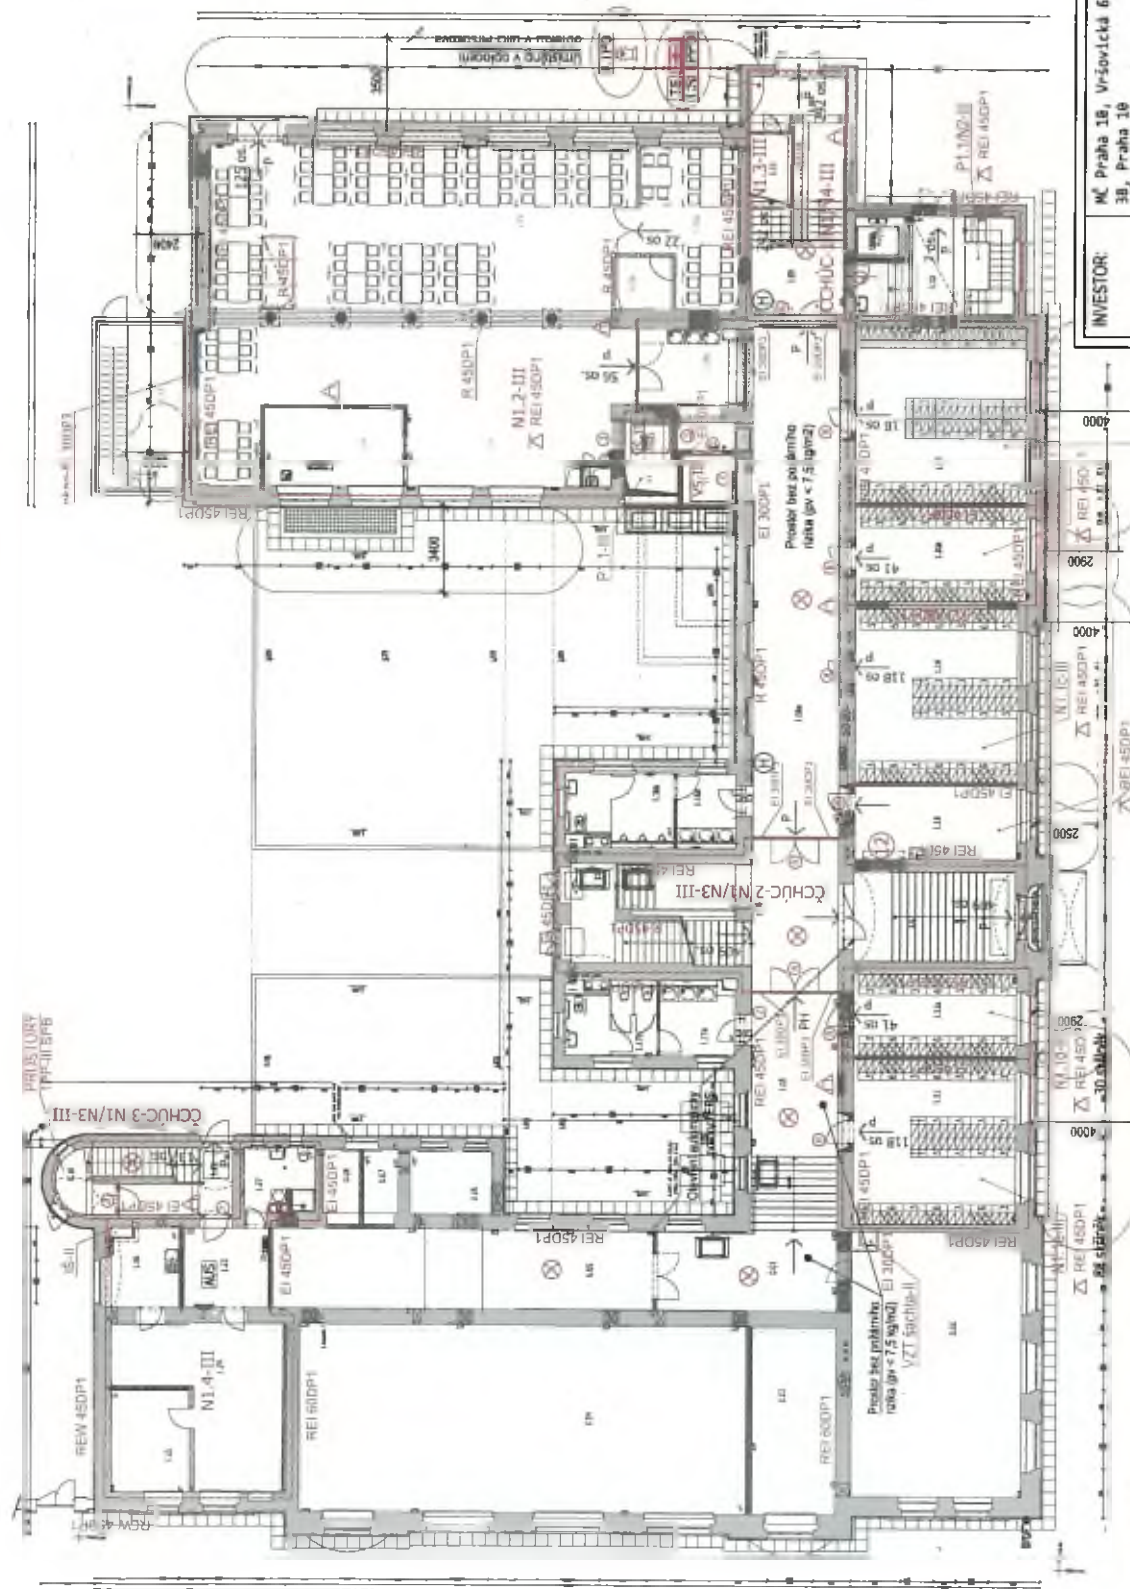[illegible]

ČIDLA FRS RUDOUJ UMÍSTĚNA VE VŠECH PROSTORÁCH S POŽÁRNÍM RIZIKEM
EVACUATION ROZLIŠAS BUDE UMÍSTĚN VE VŠECH PROSTORÁCH KDE SE MOUHOU VYKONÁVAT OSOBY


LEGENDA PO:					
ZE HE (300P)	POŽARNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE		OSTRŮŽNĚ EPS	(6)	EW 300P3, C3, K
EW (300P)	POŽARNÍ ODOLNOST STĚN		OSTRŮŽNĚ POLE PUL. DĚŘINY	—	ROZSAH PO ZAKLÉNĚ
N1-3	UZNAČENÍ POŽÁRNÍHO OSENU – SPB		MOZKOVÉ OSELENÍ	(2)	EW 300P3, C3
CEZKOVÉ (N1, N2, N3)	UZNAČENÍ OSENU ČISTY		OSTUPOVÉ VZMOCNĚNÍ	(3)	EW 300P1, C
—	UZNAČENÍ POŽÁRNÍHO OSENU		VNITŘNÍ OSEBNÍ MÍSTO DNÍ	(7)	EW 300P3
AL3	ROZSAH POŽÁRNÍHO OSENU		TR. (5)	(8)	EW 300P3, C3, magnel
—	AUTOMAT. DETEKCE A SIGNALIZACE		MAJÁK	(12)	EW 300P3, C-EPS
P →	SMĚR OHNĚ, PÁHOVÁ KÚRA		KUČOVĚ TREZOR PO		

INVESTOR:	MČ Praha 18, Vršovická 68, 181 38, Praha 18	DATUM:	06/2023
MÍSTO STAVBY:	K.Ú. STRAŠNICE parc. č. 1/1	STUPĚŇ PD:	DSP
VEDOUcí PROJEKTU:		FORMÁT:	A3
ZODP. PROJEKT:		MĚŘITKO:	1:200
KRESLIL:		ČÁST:	POŽARNÉ BEZPEČNOSTNÍ
AKCE:		OBSAH VÝKRESU:	
Rekonstrukce objektu č.p. 200 KÚ Strašnice, na základní školu		PŮDORYS 1.NP	
		čís. výkru:	D.1.3.2

Tabulka místností

Číslo	Užití	Plocha [m ²]
2.01	SCHODIŠTĚ	47,82
2.02a	CHODBA	74,16
2.02b	CHODBA	42,8
2.02c	CHODBA	4,96
2.03	SCHODIŠTĚ	36,39
2.04	CHODBA	120,68
2.06	SCHODIŠTĚ	18,53
2.07	KABINET	8,38
2.08	ROZVOVNÁ SL.	9,61
2.08a	ROZHLAS	0,81
2.09	POČÍTAČOVÁ UČEBNA	49,75
2.10	KABINET	33,74
2.11	UČEBNÁ UČEBNA	63,19
2.12	UČEBNÁ UČEBNA	67,19
2.13	UČEBNÁ UČEBNA	74,5
2.14	UČEBNÁ UČEBNA	55,3
2.15	KABINET	66,63
2.16	UČEBNÁ UČEBNA	66,63
2.17	UČEBNÁ UČEBNA	75,12
2.18	UČEBNA	70,89
2.19	UČEBNA	70,15
2.20	UČEBNÁ UČEBNA	35,05
2.20a	CHODBA	2,58
2.21a	WC PŘÍTOČKA	4,31
2.21b	WC PŘÍTOČKA	9,39
2.21c	WC PŘÍTOČKA	1,1
2.22a	WC PŘÍTOČKA	4,59
2.22b	WC PŘÍTOČKA	7,9
2.23	WC PŘÍTOČKA	4,09
2.24	WC PŘÍTOČKA	3,12
2.25a	WC PŘÍTOČKA	6,77
2.25b	WC PŘÍTOČKA	11,57
2.26a	WC PŘÍTOČKA	8,26
2.26b	WC PŘÍTOČKA	9,64
2.27	WC PŘÍTOČKA	6,91
2.28	WC PŘÍTOČKA	1,08
2.29	ROZVOVNÁ SLABO	2,43
S3	PLOCHA STŘECHA	33,77
S4	TERASA	11,7
V1	VÝTAH	4,18
V4	VÝTAH	2,5
V5	VÝTAH	2,3

Celková plocha [m²] 1202,52

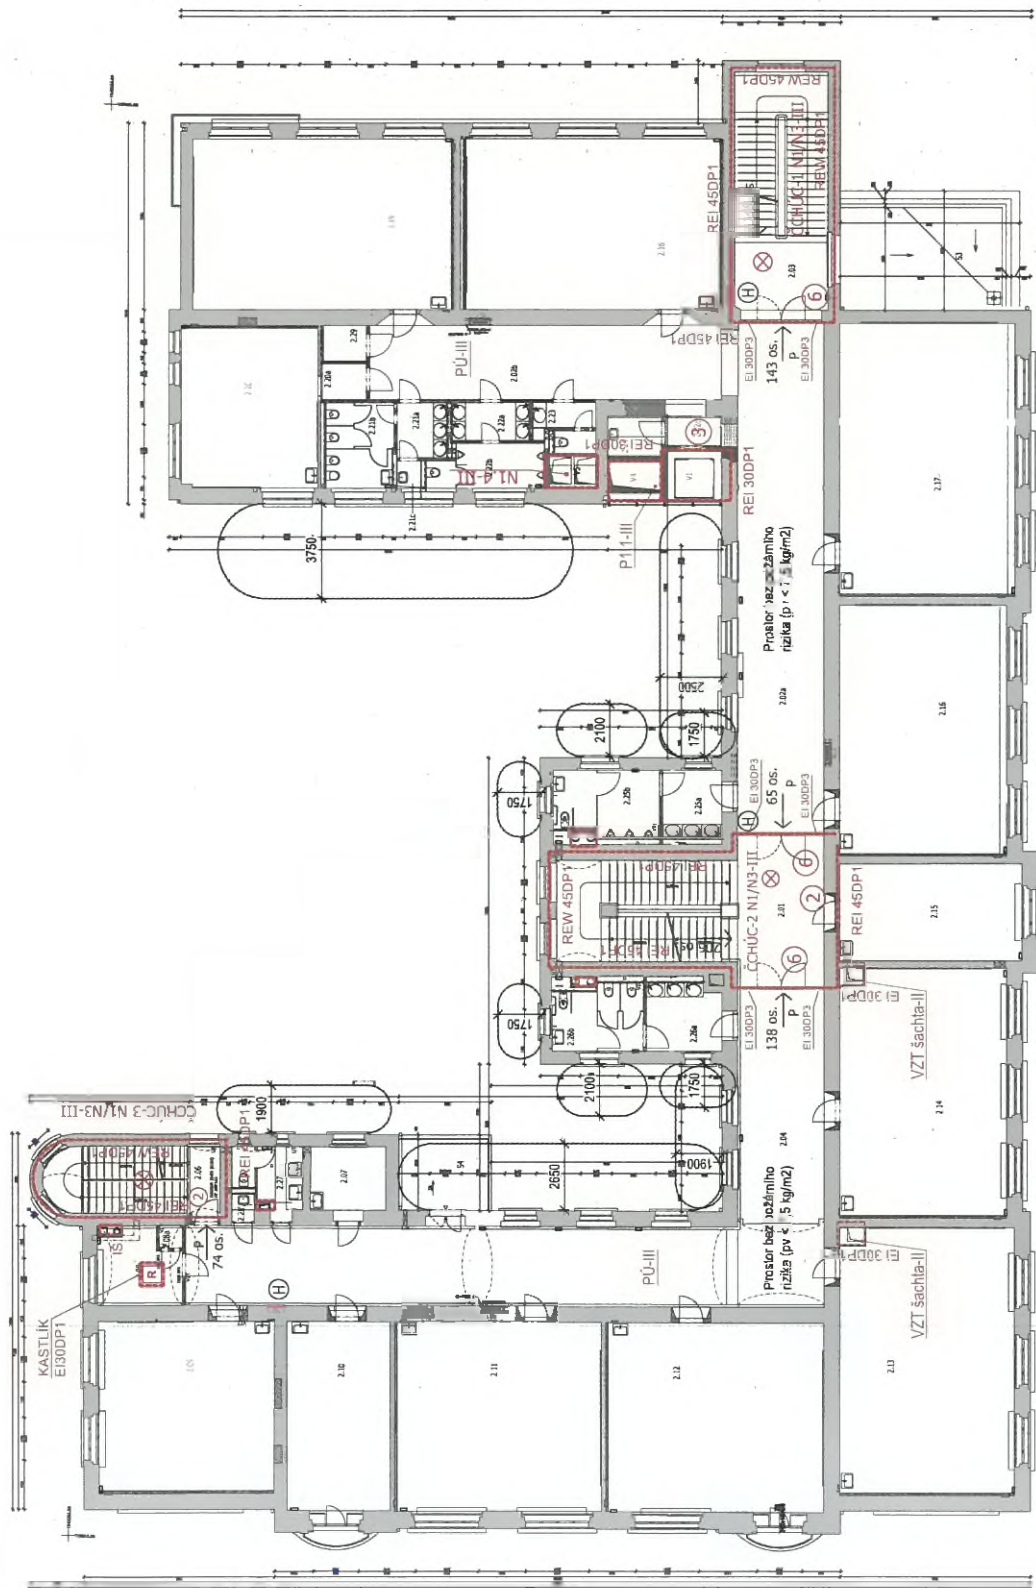


INVESTOR:	MČ Praha 10, Vršovická 68, 101 38, Praha 10	DATUM:	06/2023
MÍSTO STAVBY:	k.ú. STRAŠNICE parc. č. 1/1	STUPEŇ PD:	DSP
VEDOUcí PROJEKTU:		FORMÁT:	A3
ZODP. PROJEKTANT:		MĚŘÍTKO:	1:200
KRESLIL:		ČÁST:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ
AKCE:		OBSAH VÝKRESU:	
Rekonstrukce objektu č.p. 200 KÚ Strašnice na základní sílu		PŮDORYS 2.NP	
		ČÍS.VÝKR.:	D.1.3.3

LEGENDA PO:			
REI 45DP1	POŽÁRNÍ ODOLNOST STŘEŠNÍ KONSTRUKCE	Δ	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ
EI 45DP1	POŽÁRNÍ ODOLNOST STĚN	⊗	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
N1 I-II	ODMĚNĚNÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU - SP8	2	EW 30DP3,C3
ČHÚC P1/N3-II	ODMĚNĚNÍ ODMĚNĚNÍ CESTY	3	EW 30DP1,C
	HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU	6	EW 30DP3,C3,K
(H)	VNITŘNÍ ODBĚRNÍ MÍSTO DN19	R	DOMÁCÍ ROZHLAS ÚSTŘEDNA
P →	SMĚR ODKU, PANKOVÁ KLIKA		ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI

ČÍDLA EPS BUDOU UMÍSTĚNA VE VŠECH PROSTORÁCH S POŽÁRNÍM RIZIKEM
EVAKUAČNÍ ROZHLAS BUDE UMÍSTĚN VE VŠECH PROSTORÁCH KDE SE MOHOU VYKYSÝTVAŤ OSOBY

Číslo	Jméno	Plocha [m ²]
3.01	SCHOOSTE	47,82
3.02a	CHOBA	74,51
3.02b	CHOBA	48,25
3.02c	CHOBA	4,93
3.03	SCHOOSTE	36,39
3.04	CHOBA	60,52
3.05	CHOBA	57,35
3.06	SCHOOSTE	18,48
3.07	SCHOOSTE	10,74
3.10a	SKLAD/KANCELÁŘ	10,56
3.10b	SOROVNA	49,01
3.10c	KANCELÁŘ	29,95
3.11a	KANCELÁŘ	24,88
3.11b	CHOBA	10,93
3.12	KANCELÁŘ	26,28
3.13a	JAZKOVNA UČEBNA	43,82
3.13b	KABINET	20,96
3.14	KMENOVÁ UČEBNA	74,28
3.15	KMENOVÁ UČEBNA	66,3
3.16	KABINET	28,29
3.17	KMENOVÁ UČEBNA	66,63
3.18	KMENOVÁ UČEBNA	75,46
3.19	KMENOVÁ UČEBNA	71,17
3.20	KMENOVÁ UČEBNA	70,48
3.21	KMENOVÁ UČEBNA	35,44
3.22a	WC PŘEDSÍNKÁ	4,31
3.22b	WC DIVKY	9,39
3.22c	OKLID	1,08
3.23a	WC PŘEDSÍNKÁ	4,59
3.23b	WC CHLAPCI	7,9
3.24a	WC PERSONÁL	4,08
3.24b	OKLID	3,12
3.25a	WC PŘEDSÍNKÁ	6,97
3.25b	WC CHLAPCI	11,45
3.26a	WC PŘEDSÍNKÁ	8,26
3.26b	WC DIVKY	9,64
3.27	WC PERSONÁL	4,51
V1	VÝTAH	4,18
V2	VZT	2,5
V3	VZT	2,24

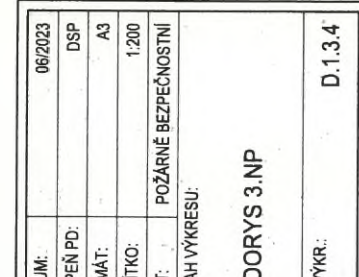

EVAKUAČNÍ ROZHLAS BUDE UMÍSTĚN VE VŠECH PROSTORÁCH KDE JE MOŽNOU VYKSYTOVAT OSOBY

LEGENDA PO:				
REI 45DP1	POŽÁRNÍ DOBUDOVÁNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE	△		PŘESNÝ HÁSKO PŘÍSTROJ
EI 45DP1	POŽÁRNÍ ODMĚSTVĚNÍ STĚN	⊗		NOUZOVÉ OPĚTLENÍ
NI.1-III	POZNAČENÍ PŘÍZVUKOVÝCH ÚSEKŮ – ŠFB	—		PODSTUPNÉ VZTMĚNOSTI
CHÚC B P/III-III	POZNAČENÍ ÚNIKOVÉ VĚSTY	②		EW 30DP3 C3
HPANIKLE PŘÍZVUKOVÝCH ÚSEKŮ	HPANIKLE PŘÍZVUKOVÝCH ÚSEKŮ	③		EW 30DP1 C
WITRIRI ODMĚSTVĚNÍ MÍSTO UNIB	WITRIRI ODMĚSTVĚNÍ MÍSTO UNIB	⑥		EW 30DP3 C3 K
SMĚR ÚNIKU ZÁMKOVÁ KULKA	SMĚR ÚNIKU ZÁMKOVÁ KULKA	—		PODSTUPNÉ VZTMĚNOSTI
P →				

VEDOUČÍ PROJEKTU: _____
ZODP. PROJEKTANT: _____
KRESLIL: _____
AKCE: _____

Rekonstrukce objektu č.p. 200 KÚ Strašnice, na základní školu


ČÍS. VÝK.:

D.1.3.4

Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha m ²
4.10	PLOŠNÝ PROSTOR	441.04
4.11	PŘÍSTUPOVÝ KORIDOR	54.13
4.12	SCHODIŠTĚ	10.78
4.13a	VÝSTUPNÍ PODĚSTĚ	6.7
4.13	PLOŠNÝ PROSTOR	77.97
4.14a	PROSTOR NAD MEZISTROPÍM	161.34
4.14b	VÝPĚNA ČÁST PUDY	182.48
4.15a	PLOŠNÝ PROSTOR	8.73
4.15b	PLOŠNÝ PROSTOR	101.16
4.15c	STŘEŠNÍ VÝŠKOVÝ PROSTOR	101.16
51	PLOCHA STŘEŠNÍ	340.4
52	PLOCHA STŘEŠNÍ	47.87

Celková plocha (m²): 1490.86

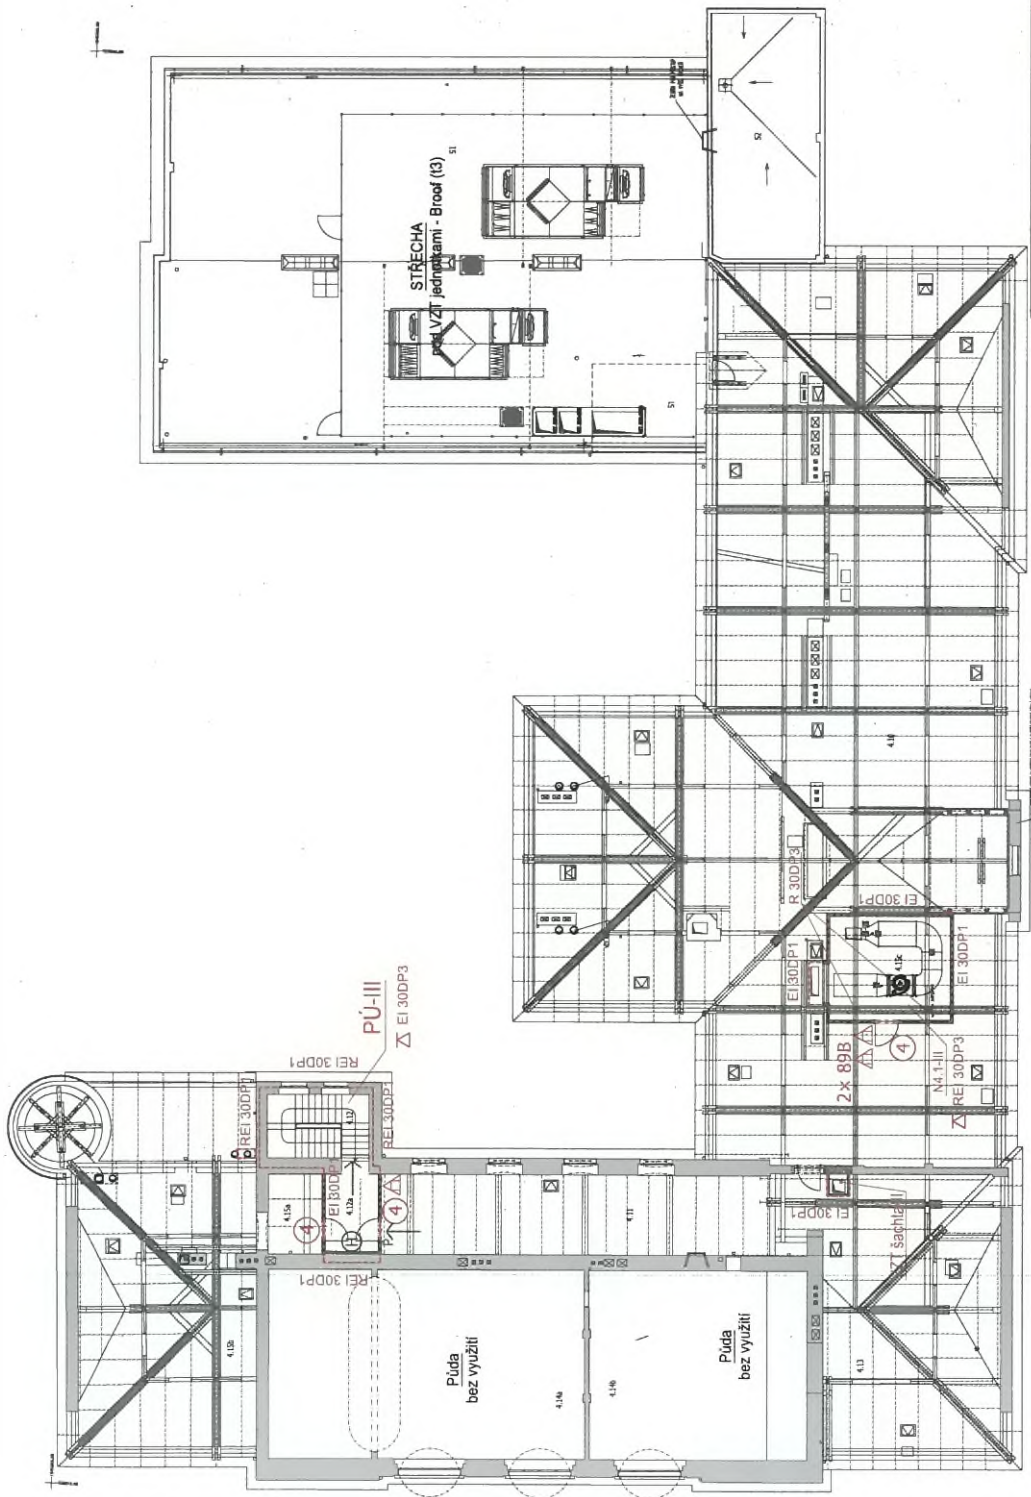

INVESTOR:	MČ Praha 10, Vršovická 68, 181 38, Praha 10	DATUM:	06/2023
MÍSTO STAVBY:	K.Ú. STRAŠNICE par. č. 114	STUPEŇ PD:	DSP
VEDOUcí PROJEKTANT:		FORMAT:	A3
ZODP. PROJEKTANT:		MĚŘÍTKO:	1:200
KRESLIL:		ČÁST:	POŽARNÉ BEZPEČNOSTNÍ
AKCE:		OBSAH VÝKRESU:	
Rekonstrukce objektu č.p. 200 KÚ Strašnice, na základní školu		PŮDORYS podkroví	
		Čís. výkru:	D.1.3.5

ČIDLA EPS 300DP1 UMÍSTĚNÁ VE VŠECH PROSTORÁCH S POŽÁRNÍM RIZIKEM

EVAKUAČNÍ ROZVÁHA INDE UMÍSTĚN VE VŠECH PROSTORÁCH KDE SE MŮŽOU VYKYSTOVAT OSOBY

LEGENDA PD:		PŘEDPOKLADY HASICÍ PŘÍSTRAJ	
REI 30DP1	POŽÁRNÍ ODOLNOST STŘEŠNÍ KONSTRUKCE	Δ	POŽÁRNÍ ODOLNOST STĚN
REI 30DP3	POŽÁRNÍ ODOLNOST STĚN	⊗	POŽÁRNÍ ODOLNOST STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
P1-IV	ODMĚŘENÍ POŽÁRNÍHO OBRŮBY - SPB	⊕	ODMĚŘENÍ POŽÁRNÍHO OBRŮBY - SPB
CHÚC 6 P1/P1-III	ODMĚŘENÍ OCHRANĚNÉ CESTY	⊕	ODMĚŘENÍ OCHRANĚNÉ CESTY
-----	ODMĚŘENÍ POŽÁRNÍHO OBRŮBY	⊕	ODMĚŘENÍ POŽÁRNÍHO OBRŮBY
ALIS	AUTOMATICKÁ DETEKCE A SIGNALIZACE	⊕	AUTOMATICKÁ DETEKCE A SIGNALIZACE
P →	SMĚR OHLAVU, FUNKČNÍ KLIMA	⊕	SMĚR OHLAVU, FUNKČNÍ KLIMA

Rekonstrukce objektu č.p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu				číslo	92
Místo konání:		24.04.2024			
Zařízení staveniště rekonstrukce objektu na základní školu (V Olšinách 200/69, Praha 10 - Strašnice)		13:00			
Místo příštího konání:		Čas příštího konání			
Zařízení staveniště rekonstrukce objektu na základní školu (V Olšinách 200/69, Praha 10 - Strašnice)		30.04.2024			
		9:00			
Spol.	Jméno + mobil	email:	Přítomen:	Zasláno:	
ÚMČ Praha 10	Jakub Brzoň (JB): 603 988 952	jakub.brzon@praha10.cz	x		
ÚMČ Praha 10	Jitka Pawingerová (JP): 604 797 473	jitka.pawingerova@praha10.cz			
ÚMČ Praha 10	Magda Nováková (MN): 727 813 564	magda.novakova@praha10.cz	x		
ÚMČ Praha 10	Adam Štěpánek (AD): 724 996 991	adam.stepanek@praha10.cz			
ÚMČ Praha 10	Karel Brom (KB): 602 355 610	karel.brom@gmail.com	x		
ÚMČ Praha 10	Eva Navrátilová (EN): 727 947 372	eva.navratilova@praha10.cz			
D-PLUS	Karel Janoch (KJ): 737 649 671	karel.janoch@d-plus.cz			
D-PLUS	Michal Milota (MM): 739 212 987	michal.milota@d-plus.cz			
D-PLUS	Jiří Čtveráček (JC): 734 752 710	jiri.ctveracek@d-plus.cz	x		
D-PLUS	Kateřina Vetešníková (KV): 602 234 471	katerina.vetesnikova@d-plus.cz			
	Viktor Nýž (VN): 739 418 596	viktor.nyc@d-plus.cz			
OHLA ZŠ	Petr Zach (PZ): 602 428 409	zachp@ohla-zs.cz			
OHLA ZŠ	Jiří Šila (JS): 606 543 909	silaj@ohla-zs.cz	x		
OHLA ZŠ	David Matouš (DM): 606 651 561	matusud@ohla-zs.cz			
OHLA ZŠ	Radomír Frkous (RF): 608 417 011	frkours@ohla-zs.cz			
OHLA ZŠ	Pavčina Malinová (PaM): 739 376 621	malinova@ohla-zs.cz			
OHLA ZŠ	Petr Macan (PeM): 730 186 178	macanp@ohla-zs.cz	x		
OHLA ZŠ	Hynek Trnka (HT): 725 919 879	trnkah@ohla-zs.cz			
OHLA ZŠ	Filip Ondrášek (FO): 606 664 923	ondrasekf@ohla-zs.cz	x		
OHLA ZŠ	Tomáš Dědek (TD): 702 256 646	dedekt@ohla-zs.cz			
SYNER	Václav Brodský (VB): 731 547 678	brodsky@syner.cz			
SYNER	René Kašpar (RK): 731 547 622	kaspar@syner.cz	x		
SYNER	Josef Baco (JB): 731 547 691	baco@syner.cz			
VSP spol s.r.o.	Bořek Votava (BV): 777 690 505	bvotava@vsp.one	x		
VSP spol s.r.o.	René Poruba (RP): 602 808 005	rporuba@vsp.one	x		
VSP spol s.r.o.	Tomáš Karásek (TK): 739 942 481	tkarasek@vsp.one	x		
CM	Václav Holický (VH): 731 156 015	holicky@cmmanagement.cz			
CM	Martin Smola (MS): 724 834 912	smola@cmmanagement.cz	x		
CM	Vendula Nejedlíková (VN): 737 694 588	nejedlikova@cmmanagement.cz			
číslo	Datum zápisu	Popis	Stav	dokončit do dat.	zodp.
81/2	08.02.2024	Oplocení kolem celého objektu bude projednáno na KOO 12.02.2024.	KD 82 Proběhne jednání s OPP 22.02.2024. KD 83 Jednání proběhlo, do 04.03.2024 OPP zašle vyjádření. KD 84 Zhotovitel zaslal 26.02.2024 zápis z jednání, OPP prozatím bez reakce. KD 85 OPP zaslal vyjádření, investor bude reagovat k provedeným bodům, po provedení plotu bude proveden vzorek omítky. KD 86 Trvá KD 87 Trvá KD 88 GD obdržel stanovisko záboru, od 2.4. stavba mobilního oplocení, začátek bouracích prací - ul. Mrštíkova. KD 89 Probíhá KD 90 Z důvodu nevhodného základového zdiva odsouhlaseno provedení oplocení „typ B“ viz příloha č. 8, 2066_001. KD 91 GD předložil návrh ZL, včetně TP a KZP. KD 92 Návrh ZL, trvá, TP předloženo, KZP bude doplněn.	12.02.2024 04.03.2024	GD/GP/TDS
83/1	22.02.2024	Investor prověří smlouvu s PVK.	KD 86 Trvá KD 87 Trvá - Urgence - KD 88 Investor poskytuje kontakt ohledně PVK (Brejcha, 602 496 807). KD 89 Trvá, GD prověří. KD 90 Trvá KD 91 Trvá KD 92 Trvá	Info	Investor GD
89/1	03.04.2024	GP požaduje specifikaci elektroinstalace do kuchyně, nezbytné pro dokončení revize PD (2.10, 2.15, 3.09, 3.15 - kabinety a zborovna).	KD 89 Investor prověří. KD 90 Investor předá PD. KD 90 GP zašle oficiální aktualizaci PD. V případě posunu elektro vývodů budou rozvody vedena po povrchu (v lištách). KD 91 GP čeká na zaslání zadání od p. Šandla, urgency. Investor prověří termín zaslání. KD 92 Trvá, urgency, předpoklad zadání 30.4.2024.	30.04.2024	Investor/GP

84/1	29.02.2024	Projektant pro vnitřní zařízení (firma Aplus - p. Šandl) dodá pozice pro prvky do podlah do 04.03.2024.	KD 85 předány polohy podlahových krabic kromě jídelny. Rozvody ZTI a elektro v přístavbě doplní AD do 29.03.2024. Dimenze potrubí ZTI pro 1.NP budou sděleny 17.03.2024. KD 86 GP vznesl dotaz ohledně finálního návrhu změn (dispozic), zašle body k řešení investorovi, bude projednáno nejpozději do příští KOO schůzky (18.3.2024). KD 87 GP zaslal, Investor zareaguje nejpozději do konce týdne, tj. 24.3. Po obdržení finál. verze zadání GP zpracuje revizi PD. - Urgence - KD 87 Na základě těchto skutečností GD avizuje možné posunutí termínu dokončení díla. KD 88 Splněno, GP zpracuje revizi PD. KD 88 Dle zaslaných požadavků dojde k navýšení počtu podlahových krabic do m.č. 3.09 (sborovna). KD 89 - GP zašle revidované PD. ZTI do 7.4.2024. Elektro do 14.4.2024. Rozdílový výkaz výměr do 14.4.2024. KD 90 ZTI zasláno. KD 91 Elektro, včetně výkazu výměr trvá, GP zašle do 26.4.2024. <u>KD 92 Probíhá.</u>	04.03.2024 29.03.2024 18.03.2024 24.03.2024 07.04.2024 14.04.2024 26.04.2024	Investor GP
88/1	27.03.2024	GD požaduje vyspecifikovat elektroměrnou skříň.	KD 88 Proběhne schůzka s PRE. KD 89 GD prověří typ skříně u výrobce. KD 90 Trvá, GD zpracovává návrh řešení. KD 91 Probíhá, po obdržení návrhu skříně zašle GD k odsouhlasení, předpoklad KD 92. <u>KD 92 GD zaslal návrh skříně PRE k odsouhlasení.</u>	28.03.2024	GD
89/2	03.04.2024	V pondělí 8.4.2024 ve 14:00 při KOO schůzce budou stanoveny zásady pokládky dlažeb a obkladů.	KD 89 GP prověří spárořez. GD zajistí TP. KD 90 GP zaslal spárořez, zásady viz příloha č. 1. (KOO schůzka č. 27) KD 91 V pondělí 22.4.2024 ve 12:00 proběhne schůzka ohledně dopřesnění spárořezu. <u>KD 92 Vyřešeno.</u>		GP/GD
91/1	17.04.2024	Bod z KOO 21.1. - Šachty pro VZT nejsou označeny v PBŘ (bylo naznačeno pouze ve výkresech ASŘ).	KD 91 GP zašle aktualizovanou část PBŘ, termín dodání 1.5. 2024 na KD 93. <u>KD 92 Probíhá, bude zasláno 8.5.2024.</u>	01.05.2024 08.05.2024	AD
91/2	17.04.2024	Bod z KOO 21.2. - Výtahová šachta V1, umístění rozvaděče.	KD 91 AD předal 1.4.2024 revizi PD, bude řešeno v rámci ZL č. 59.		GD
91/3	17.04.2024	Bod z KOO 22.3. - Zhotovitel navrhuje vypustit podhrab. desky oplocení (SO 12)	KD 91 Obruby po obvodu hřiště budou posunuty k oplocení. <u>KD 92 Odsouhlaseno.</u>		GD
91/4	17.04.2024	Bod z KOO 24.2. - Rovinatost stěn u výtahu V3.	KD 91 GD dorovnal tak, aby bylo možné osadit výtahovou šachtu. Bude řešeno v rámci ZL č. 59		GD
91/5	17.04.2024	Bod z KOO 24.3. - Rozteč patek oplocení hřiště.	KD 91 GD navrhuje úpravu rozteče sloupů na 2530mm. Veškeré sloupky budou sjednoceny na délku cca 6m nad terénem. Všechny patky sjednoceny na rozměr 800x800mm. Ocelové jekly 100x100x4mm. Rozteč sloupků tribuny 2120mm. <u>KD 92 Odsouhlaseno</u>		GD
91/6	17.04.2024	Bod z KOO 24.4. - Napojení hydrantu ve 4.NP u severního schodiště.	KD 91 Bude doplněno napojení hydrantu (4.NP) od hydrantu H3 (3.NP). KD 91 Stoupačka požární vody u východního schodiště (4.NP) nebyla realizována. KD 91 Bude řešeno v rámci ZL č. 59.		GD
91/7	17.04.2024	Bod z KOO 25.2. - Skladba souvrství hřiště. Vrstva šterkopisku na zemní pláni v mostnosti od 50mm do 120mm ve spádu 1,5%.	KD 91 GD prověří VV skladby hřiště oproti skutečnosti, nejpozději na KD 93. <u>KD 92 Probíhá.</u>	01.05.2024	GD
91/8	17.04.2024	Na základě změny/aktualizace PD, (VF přístavby) proběhne úprava nivelety terénu, včetně sanací základového zdiva.	GP a GD prověří výšky rostlého terénu oproti zpevňovacím plochám. <u>KD 92 GP zašle revizi PD.</u>		AD/GD

75/2	14.12.2023	GD upozorňuje na rozpor mezi dvěma vstupními dveřmi S strany do objektu ze dvora. AD ověří. GD upozornil na barevnost dveří z půdy na plochou střechy. Bude řešeno s OPP. GD požaduje upřesnit barevnost prosklené stěny nad schodištěm u hlavního vstupu (před chodbou v 1.NP), dtto s OPP.	KD 81 OPP zaslal vyjádření, GD dopracuje požadavky OPP do výrobní dokumentace s dopadem do rozpočtu. KD 82 E1, P1, probíhá komunikace mezi OPP a zhotovitelem. KD 83 Předpoklad vypracování dílenské dokumentace k projednání s OPP 15.03.2024. KD 86 Trvá, předpokládaná schůzka s OPP 28.3.2024. KD 87 GD potvrdí termín schůzky mailem. KD 88 Termín schůzky 4.4.2024 (čtvrtek) 9:00. KD 90 Schůzka proběhla, viz samostatný zápis. KD 91 -Vstupní brány, AD a dodavatel záměru kce zašle stanovisko/vyjádření k návrhu OPP. KD 92 GP prověří v součinnosti s GD vstupní branky na základě vyjádření OPP. KD 92 Plánovaná schůzka s OPP ve čtvrtek 2.5.2024 v 9:00.	07.03.2024 15.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 02.05.2024	GD/GP/OPP GD
79/12	25.01.2024	p. Smola upozornil na obnovení chodníků ul. Bečvářova, V Olšinách, Starostrašnická a Mrštíkova, GD potvrdí rozsah a projednávání s TSK na KD č. 80, TDS upozorňuje na aktualizaci vyjádření TSK a správců sítí v chodnicích dotčených při rekonstrukci oplocení.	KD 81 GD je v jednání s TSK, investor prověří majetkoprávní vztahy k pozemku chodníku, GD projedná DIR na provádění oplocení a následné obnovy povrchu chodníku. KD 82 Trvá. KD 83 Předpoklad termínu projednání po vyjádření TSK konec 03/24. KD 85 TSK vydalo vyjádření, zábor bude 1 m od plotu, bude probíhat po etapách. KD 86 Investor prověří navazující/plánované rekonstrukce chodníků v okolí objektu stavby. Možná záměna litého asfaltu za zámkovou dlažbu/pražskou mozaiku (v mocnosti dle VV v rámci rozsahu projektu). KD 87 Navazující rekonstrukce budou materiálově provedeny v rozdílném povrchu. Přesné zadání bude třeba zpracovat investorem v součinnosti s TSK. - Urgence - KD 88 Rozsah stanoven, část ulice Mrštíkova s nárožím ul. Saratovská. Bližší materiálové specifikace (odstín/barva, vzor, souvrství) bude dořešena. KD 89 Materiálové řešení bude zasláno, Investor prověří. KD 90 Zadání zasláno, GP zpracuje PD včetně rozdílového výkazu výměr na KD č. 92, tj. 24.4.2024. KD 91 Probíhá. KD 92 GP řeší zpracování PD s p. Bělorem, prověří návaznosti, připraví rozdílový VV.	předpoklad zahájení prací 04/2024 24.4.2024	GP/GD Investor GP
79/13	25.01.2024	OŽP zpracovává pokyny k ošetření stromů v souvislosti se zahájením prací na oplocení.	KD 81 Investor prověří možnost kácení stromů v přímém kontaktu s oplocením kde hrozí riziko pádu stromu při provádění opravy oplocení. KD 82 OŽP se vyjádří a zhotovitel dodá vyjádření od dendrologa. KD 83 Zhotovitel zaslal vyjádření dendrologa a KOOP BO2P, investor pozve OŽP na jednání 29.02.2024. KD 84 OŽP zaslal vyjádření, investor projednává s OŽP možnost kácení, pozve zástupce OŽP na KD. KD 85 Návštěva neproběhla, stále v řešení. KD 86 Trvá, předpoklad schůzky 21.3.2024 KD 87 Aktualizace termínu schůzky - 27.3. KD 88 Schůzka proběhla, Investor zajistí odborný posudek soudního znalce, případně TP a návrh sanace plotu - 2x strom u buňkoviště. Zbylé stromy podél ulice V Olšinách budou podrobeny dendrologickým průzkumem. KD 89 Trvá, Investor urguje u OŽP. KD 90 Trvá, Investor prověří a zašle plánovaný termín prohlídky stáv. stromů. KD 91 Schůzka proběhla, OŽP/Investor zašle vyjádření. KD 92 Trvá, předpoklad vyjádření v pátek 26.4.2024.	01.02.2024 29.02.2024 07.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 27.03. (13:00) 26.04.2024	OŽP/Investor
85/1	07.03.2024	Budou použity barevné spárovací hmoty dle PD, vzorky předány GP.	KD 86 Trvá KD 87 Trvá, GP vyzvorkuje do konce týdne. KD 88 Splněno KD 89 GP zašle tabulku specifikací. KD 90 GP zaslal, vyřešeno. KD 91 GP dovozkuje spárovací hmotu, aktualizuje tabulku specifikací. KD 92 Trvá	21.03.2024 24.03.2024	GP AD

90/1	10.04.2024	AD požaduje doplnění/změnu tlačítka u invalidních WC na oddálené splachování, dále viz vyhláška 398/2009 Sb.	KD 90 Bude řešeno ZL.		
0/0	07.03.2024	Výtahová šachta V1+VZT	Probíhá		
0/0	07.03.2024	Výtahová šachta VZ (Gastro)	Probíhá		
0/0	07.03.2024	Montáž oken	Probíhá, zbývá 5 oken		
0/0	07.03.2024	Realizace tribuny	Probíhá		
0/0	07.03.2024	Venkovní areálová kanalizace	Probíhá, zbývá dešťová kanal		
0/0	07.03.2024	Sanace vnější suterénní obvodové stěny	Probíhá		
0/0	07.03.2024	Sokl na fasádě přístavby	Probíhá		
0/0	07.03.2024	Kaple	Probíhá		
0/0	07.03.2024	Realizace rozvodů elektro - silnoproud	Probíhá		
0/0	07.03.2024	Realizace rozvodů elektro - slaboproud	Probíhá		
0/0	07.03.2024	Realizace rozvodů ZTI+ZTK	Probíhá		
0/0	07.03.2024	Realizace rozvodů vytápění	Probíhá		
0/0	07.03.2024	Realizace rozvodů VZT	Probíhá		
0/0	07.03.2024	Anglický dvorek	Probíhá, zámečnick - příprava OK		
0/0	07.03.2024	Montáž SDK konstrukcí	Probíhá		
0/0	07.03.2024	Demontáž stáv. plotu	Probíhá		
86/4	14.03.2024	Montáž suché skladby podlahy 2.NP, 3.NP, 1.NP	Probíhá		
87/1	20.03.2024	Montáž lešení - fasáda	Probíhá		
87/2	20.03.2024	Fasádní práce	Probíhá, zbývá ZF + SF přístavby		
91/9	17.04.2024	Sanace stropu - vstup gastro	Probíhá		
91/10	17.04.2024	Realizace školního hřiště	Probíhá		
92/1	24.04.2024	Repase oken - chodba 1.NP	Probíhá		
89/4	03.04.2024	GD aktualizuje HMG na základě již provedených prací. Zašle do příštího KD, 10.4.2024. Následně aktualizace budou prováděny v intervalu 1x/měsíc.	KD 90 Trvá, GD zašle do příštího KD, tj. 17.04.2024. KD 91 GD aktualizoval, zašle elektronicky. KD 92 GD zaslal.	10.04.2024 17.04.2024 19.04.2024	
91/11	17.04.2024	Do evidence ZL byly doplněny předpokládaná data předložení rozpracovaných ZL (žlutě označené) ve sloupci „P“.			
91/12	17.04.2024	Do evidence ZL bylo do sloupce „O“ doplněn stav prací u nepodepsaných a rozpracovaných ZL. Jsou zde tři potenciální stadia: zrealizováno / realizuje se / bude se realizovat.			
91/13	17.04.2024	ZL 79 na Inlace Q1/23-Q4/23 (dorovnání ZL74). V minulosti sestával z vícero ZL, nyní sečteno do jednoho ZL, který dorovná přečerpání ze ZL74. Číselné v procesu (Smola / Baco / Frkous). Předpoklad předložení ZL 26.04.2024.		26.04.2024 02.05.2024	
91/14	17.04.2024	Byl předložen ZL 96. AD poslal 14.12.2023 úpravu rozsahu položek. GD provádí v průběhu 04/2024 vystaví aktualizaci. Ta bude postavena na základě názoru OPP a NPÚ k rozsahu prací a nutnosti oprav.		05/2024	
19/15	17.04.2024	ZL č. 98 - Bedničkový strop-sanace 3 fáze	Předložen ke kontrole Připomínkováno		
19/16	17.04.2024	ZL č. 102 - Kalorimetr specifikace	Předložen ke kontrole Připomínkováno		
19/17	17.04.2024	ZL č. 108 - Úprava RIS v SO11	Předložen ke kontrole Připomínkováno		
19/18	17.04.2024	ZL č. 110 - Žlaby komunikací	Předložen ke kontrole Připraven k podpisu		
19/19	17.04.2024	ZL č. 113 - Úprava venkovních rozvodů vodovodu a kanalizace k přístřešku	Předložen ke kontrole Připraven k podpisu		
19/20	17.04.2024	ZL č. 115 - Přidání zásuvek místnost 3.09	Předložen ke kontrole Připraven k podpisu		
19/21	17.04.2024	ZL č. 118 - Oddálené splachování invalidních WC	Předložen ke kontrole Připraven k podpisu		
92/2	24.04.2024	ZL č. 94 - Narovnání VV aktualizace DPS_1	Předložen ke kontrole		
92/3	24.04.2024	ZL č. 119 - Úprava počtu šatních skříněk	Předložen ke kontrole		
0/0	07.03.2024	KD BOZP probíhá samostatně a je rozesílán samostatný zápis každou středu, ukládáno do složky 20 Schránka - předávání dat účastníků stavby @/03 TDI/BOZP.			
0/0	07.03.2024	28.02.2024 zaslána aktualizace plánu BOZP č.1.			
88/3	27.03.2024	TDO požaduje po GD revidování veškerých technologických předpisů, včetně KZP a evidenci subdodavatelů.			
89/5	03.04.2024	TDO požaduje aktualizaci kontrolního a zkušebního plánu. GD bude vyzývat TDO k přejímám zakrývaných konstrukcí skrze elektronický SD, tzn. záklopy SDK, skladby podlah, střeš, izolace ZTI, ÚT, apod., a to vždy v dostatečném předstihu.	KD 90 GD zašle do příštího KD. KD 91 Trvá - Urgence - KD 92 TRVÁ	17.04.2024	
89/6	03.04.2024	GD doplní TP - VZT, SDK kce., obklady a dlažby, oplechování parapetů... dále viz navazující práce: oplocení objektu	KD 90 GD zašle do příštího KD. KD 91 Trvá - Urgence - KD 92 TRVÁ	17.04.2024	
1	zapsáno:	Vyrobování a technické listy	Příloha č. 6	zaps.	GD/OP
1	zapsáno:	Ostatné		zaps.	

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce objektu č.p. 200 k.u. Strašnice na základní školu Praha 10 - Strašnice

Objekt:

Vícepráce

Soupis:

SO 02.4.5 ZTI

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 615,00
1	K	Individuální položka	Kamerová zkouška stávající keramické přípojky DN150-DN200	soubor	1,000	3 615,00	3 615,00

SYNER 51

SYNER, s.r.o.
Dr. Milady Horákové 580/7



ZTI úpravy:

Demontáž kanalizace DN 125 v kotelně 12bm (sanace zdiva/shozu do kotelny pro práce ze ZL71).

Zpětná montáž kanalizace.

Dodávka a montáž čistícího kusu DN200 mimo projekt - požadavek TDI.

Nová trasa kanalizace KG DN100 v 1.PP + stoupačka HT DN100. Napojení výlevek ve 2. + 3. NP. Trasa stoupačky výtahovou šachtou V3.

Kamerová zkouška stávající kameninové přípojky DN150-DN200.

Zhotovení nové odbočky a trasy kanalizace KG DN100, pro nově zřízené WC, umyvadlo, sprcha v místnosti č. 043 (žlab, kce, WC, zástěna, umyvadlo).

Změna dimenze potrubí rozvodu vody z d20 na d32, demontáž stávajícího potrubí, dodávka + montáž nového potrubí. Instalační kolektor v 1.PP pod východním křídlem (baťovka). Z důvodu nových dřezů v místnosti 3.20.

Zhotovení odbočky a nové přípojky vody pro místnost č. 0.34.

Nová trasa pro dřez v místnosti 3.20, pod stropem 2.NP viz bod 3e.

Odvodnění stavebního dvora do šachty KG DN125 - 6m

Zhotovení trativodu pro odvodnění oblasti u domu Barikádníků. KG DN125 - 16m, 2x4hod.

Oprava dešťových svodů na fasádě objektu, 2x4 hod, 8 x spojky DN125, 8x redukce 125/100, 8x redukce 100/70.

Úprava rozvodu UT v gastru místnost č. 0.45 kolize s VZT. 2x8hod.

Úprava výšky kanalizace pro lednice v místnosti č. 0.37, 0.38. 2x5 hodin.

Nová stoupačka H3 DN25 ze 3.NP do 4.NP, . Ve 4.Np nový hydrant. (doplnění 2ks hydrantů do rozpočtu)

Oddálené splachování 7 ks pro ZTP.

ÚT úpravy:

Úprava potrubí UT, kolize s VZT. 2x2x10h

Osazení dodatečných kulových kohoutů pod stoupačky včetně vypouštěcích kohoutů 1/2". Bylo nutno vyřezat do potrubí.

Zhotovení přípojky UT pro VZT, DN25 + 2x KK DN25 (původní připojení DN15) 2x10h

Osazení regulačního UT uzlu u VZT 11.01, m.č. 323a, změna dimenze z DN15 na DN25 + osazení uzlu 1x8h

Stoupačka č. 14 změna dimenze DN20 na DN25 od 1.PP do 3.NP, stoupačka nebyla hotová.

Posun radiátorů 2x původně nebyla nika, uděláno připojení před zeď, poté byla dodatečně vysekána nika, přípojky se posunuly do niky.