


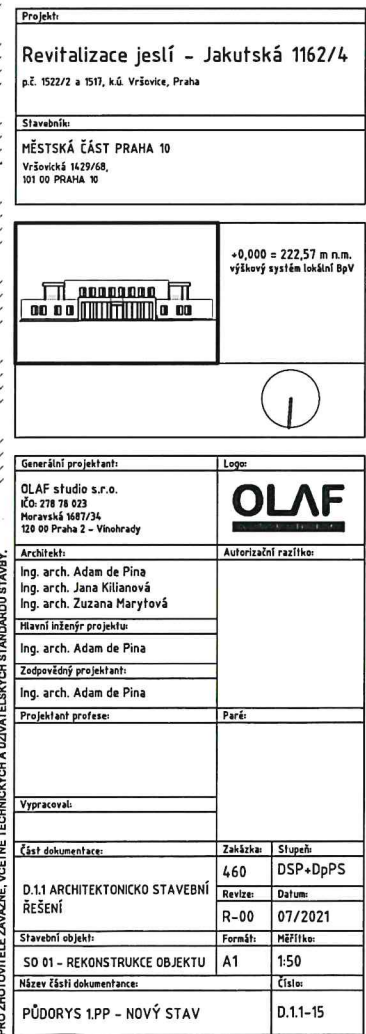

TABULKA MÍSTNOSTÍ				1.PP	
WZL	KLAS. JEDNOTKA				
ČÍSLO	POPS	POSUDA	POSLAHA	STAVY	STRUP
0.01	CHODBA	16,39	KOVANEC SLAŽA	CHODBA	CHODBA
0.02	CHODBA	2,78	KOVANEC SLAŽA	CHODBA	CHODBA
0.03	KUCHYNĚ	47,19	KUCHYNĚ KUCHYNĚ	CHODBA	CHODBA
0.04	KUCHYNĚ	6,11	KOVANEC SLAŽA	CHODBA	STK PODKOL
0.05	STOK MĚSTECÍ – KUCHYNĚ	10,73	KOVANEC SLAŽA	CHODBA + KČL, CHODBA	STK PODKOL
0.06	KUCHYNĚ	21,79	KOVANEC SLAŽA	KČL, CHODBA	CHODBA
0.07	CHODBA	6,87	KOVANEC SLAŽA	CHODBA + KČL, CHODBA	CHODBA
0.08	SPALNA PRVNÍHO ZEMĚDĚ	5,71	KOVANEC SLAŽA	KČL, CHODBA	CHODBA
0.09	CHODBA PRVNÍHO, SLAŽA SLAŽ	6,82	KOVANEC SLAŽA	CHODBA	CHODBA
0.10	VÝCHOVĚNÁ STAVĚ	23,69	PODROBNÁ STAVĚ	PODROBNÁ STAVĚ	STAVĚ
0.11	SPALNA	2,82	KOVANEC SLAŽA	CHODBA + KČL, CHODBA	CHODBA
0.12	IC	1,42	KOVANEC SLAŽA	CHODBA + KČL, CHODBA	CHODBA
0.13	SLAŽA	9,73	KOVANEC SLAŽA	CHODBA	CHODBA
0.14	PODROBNÝM IC	1,31	KOVANEC SLAŽA	CHODBA + KČL, CHODBA	CHODBA
0.15	SLAŽA	2,98	KOVANEC SLAŽA	CHODBA	CHODBA
0.16	SPYTI CHODBA CHODBA				
0.17	SPYTI CHODBA CHODBA				
0.18	SPYTI CHODBA CHODBA				
0.19	SPYTI CHODBA CHODBA			KČL, CHODBA	
0.20	SPYTI CHODBA CHODBA				
0.21	SPYTI CHODBA CHODBA				
0.22	SPYTI CHODBA CHODBA				
0.23	SPYTI CHODBA CHODBA				
0.24	CHODBA	1,80	KOVANEC SLAŽA	KČL, CHODBA	CHODBA
0.26	CHODBA MĚSTECÍ				

POZNÁMKY:

- veškeré kóty jsou pouze orientační - reálné rozměry musí být zaměřeny v průběhu stavby po rozrytí konstrukcí hrozných, které se výrazně liší od předpokládaných v tomto projektu, je nutné konzultovat se statikem
- veškeré slávající zakryté skladby jsou pouze orientační - budou ověřeny po rozrytí
- příklady, které nejsou v řezu vyznačeny jinak, jsou předpokládány svými uložením v rámci hrozných stropů
- ke každému prostupu ve slávající konstrukci musí být před provedením přizván statik!

VÝKRESOVÉ POZN:

- 1 - Nová instalatní šachta, ve které bude nově vedena vstřední potrubí S12
- 2 - V místě slávajícího stoupáckého potrubí T10, které bude odstraněno, bude věst trasa nového potrubí S10, které bude zaskaně do dří
- 3 - V místě slávajícího stoupáckého potrubí T9, které bude odstraněno, bude věst trasa nových potrubí S50 A S9, které budou zaskaně do dří
- 4 - V místě slávajícího stoupáckého potrubí T2, které bude odstraněno, bude věst trasa nového potrubí S3, které bude zaskaně do dří

ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽÍTÍ JINÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ, NEŽ KTERÉ JSOU KONKRETNĚ UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A STATISTICKÉ PARAMETRY VÝŠÍ NEBO SROVNATELNÉ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI STAVBY, KTERÉ JSOU VYJEDNANÉ MEZI ZADÁVATELEM A VÝKONATELEM. ZADÁVATEL NEPOKLÁDÁ ZA SVOU POUČKOU, ŽE JE